

SPECIFICHE TECNICHE
SPECIALITA' – P10Sp 40 COLPI (20+20)
- RISERVATA ALLA CATEGORIA RAGAZZI -
(Allegato al PSF 2016)

La nuova specialità si propone di avviare il giovane tiratore alle specialità a 25 metri introducendolo gradualmente alla cadenza di gara, ai comandi ed alla visione di mira del bersaglio di celere. Molto semplicemente la specialità si articola in due parti: una di mirato ed una di celere.

Categoria Ragazzi P10 20+20

Mirato

5 colpi di prova da eseguire in 5 minuti seguite da 20 colpi da eseguire in 20 minuti

Celere

5 colpi di prova e 20 di gara da eseguire con i consueti comandi di Finale Olimpica ma con alcune variazioni specificate nella seguente procedura:

Bersagli in carta o d Elettronici:

“PER IL PROSSIMO COLPO DI TIRO CELERE.....CARICATE!”

dopo circa 5 secondi

“ATTENZIONE! 3 2 1 START”

Al comando start l'arma deve essere impugnata e appoggiata al bancone (a differenza della finale Olimpica dove si può cominciare l'alzata) ed ha **7 (sette)** secondi per sparare un colpo.

Dopo **7** secondi segue un comando “STOP”

Ogni 5 colpi segue il comando:

“SOSTITUIRE I BERSAGLI”

Impianto girasagome a tempo:

“PER IL PROSSIMO COLPO DI TIRO CELERE.....CARICATE!”

dopo circa 5 secondi

“ATTENZIONE! (e si chiudono le sagome) 3 2 1 START”

dopo 7 secondi i bersagli ruoteranno per l'esposizione.

Al termine dei **7** secondi i bersagli ruoteranno per la chiusura.

Ogni 5 colpi: “STOP, POGGIARE LE ARMI SCARICHE SUL PANCONONE”

I commissari andranno a dichiarare i punteggi ottenuti ed a sostituire i bersagli.

Procedure comuni

Al comando start l'arma deve essere impugnata e appoggiata al bancone (a differenza della finale Olimpica dove si può cominciare l'alzata) ed ha **7** secondi per sparare un colpo.

Ogni colpo sparato dopo il comando “STOP” è da considerarsi “0”

Nel dubbio assegnare sempre il colpo a favore dell'atleta: assegnare il colpo nullo solo nel palese fuori tempo.

Nel caso dell'uso di bersagli elettronici o impianto girasagome il dubbio non sussiste.

Bersagli

Bersaglio classico di P10 per la ripresa di precisione e Bersaglio di tiro celere a 10 metri (prodotto già dalle ditte di bersagli) per la ripresa di celere. Le dimensioni sono quelle riportate nell'allegato.

Caratteristiche dell'impianto

Non necessitano attrezzature diverse da quelle già presenti in uno stand a 10 metri.

Si possono usare bersagli elettronici od impianti girasagome ove posseduti dalla Sezione ospitante.


Armi

Si usano normali P10 a regolamento ISSF

Avvertenze

Si consiglia di effettuare turni con un massimo di 5 o 6 tiratori in modo da avere un commissario ogni tiratore per il fuori tempo massimo (ove non presenti impianti automatici).

Bersaglio di celere a 10 metri

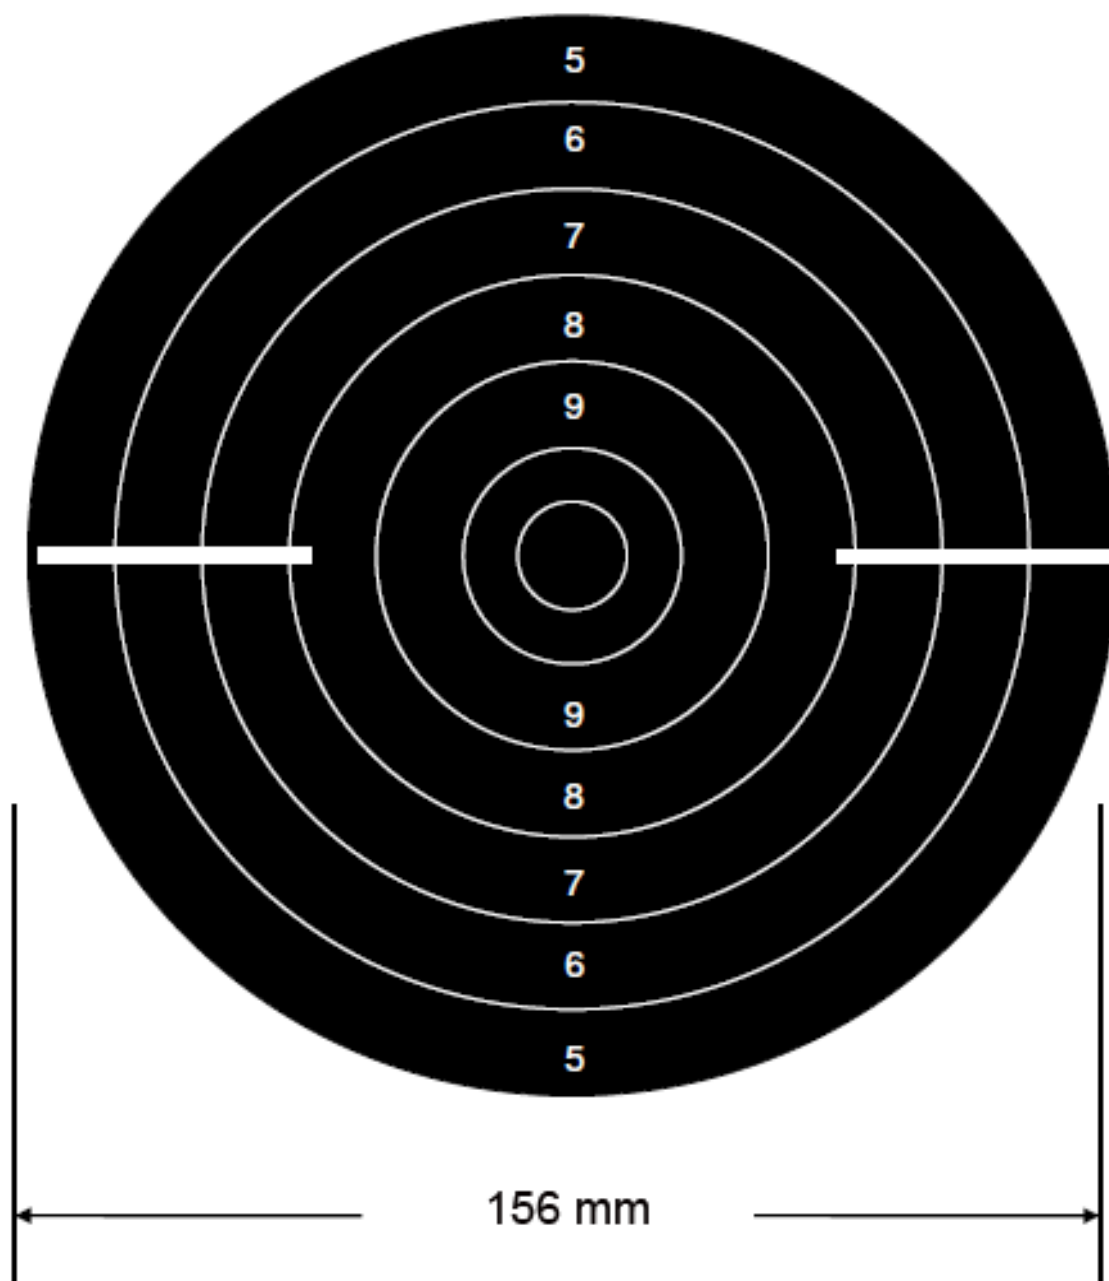

Mouche	13 mm	Anello del 7	104 mm
Anello del 10	26 mm	Anello del 6	130 mm
Anello del 9	52 mm	Anello del 5	156 mm
Anello del 8	78 mm		

Spessore delle righe di demarcazione = 0,1±0,2 mm.

Dimensione minima del bersaglio visibile: 170 mm x 170 mm.

I numeri dei punteggi da 5 a 9 sono stampati nelle zone del rispettivo punteggio su una sola linea verticale. Il numero della zona di punteggio 10 non è segnato. Altezza numeri: 2 mm circa. A destra e a sinistra del centro del bersaglio due righe bianche, delle dimensioni di 45 mm x 2 mm, sostituiscono i valori dei punteggi.

Per gli elettronici naturalmente visualina senza righe di demarcazione punteggio.

Verificare se aprire un foro corrispondente alla grandezza del punteggio "8"